


質問に対する回答書

対象件名	令和7年度庁舎冷暖房装置更新工事
------	------------------

質問内容	回答内容
既設の機械を撤去して、同等機種を設置だと思っておりますが、冷媒配管、電源、連絡線、ドレン配管、屋外（テープ巻きorスリムダクトorラッキング）は、既設流用で宜しいですか？ また撤去した機械は、こちらで持ち帰り処分する認識で合ってますか？	<ul style="list-style-type: none">・冷媒配管、ドレン配管、電源、連絡線（機器廻りのみ） . . . 更新<ul style="list-style-type: none">冷媒配管の規格（想定） . . . 冷媒φ9.52/φ15.88ドレン配管の規格（想定） . . . 硬質ポリ塩化ビニル管 VP直管（呼び25）電源配線の規格（想定） . . . VVF2.0-3C連絡線の規格（想定） . . . CVT5.5sq・室外機廻りのテープ巻き（添付画像①） . . . 更新・機器廻り以外の冷媒配管及びドレン配管、電源、連絡線 . . . 既設流用・配管化粧材（添付画像②） . . . 既設流用 <p>撤去した機器は受注者さまにて産廃処分をして、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を発注者あてにご提出ください。</p> <p>室外機転倒防止用の鋼材として、ダクターとLアングルを想定しています。</p> <p>現地確認可能ですので、希望される場合はご連絡ください。</p>

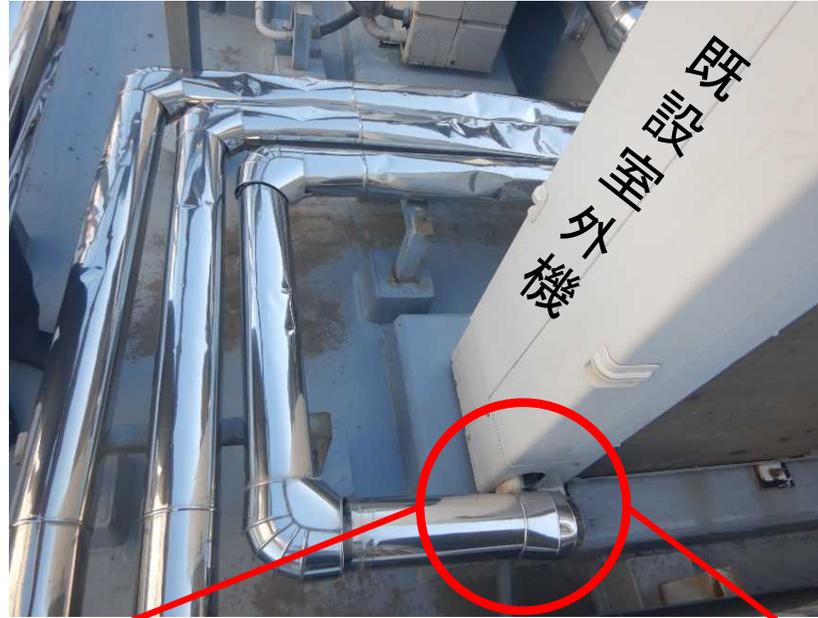

【室外機と配管の接続部 拡大図】



【更新イメージ】

既設室外機

①流用不可
のため更新

②既設流用

